# BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI VİTRA MARKA GÖMME REZERVUAR YEDEK PARÇA ELEMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ



1. Bu teknik şartname Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığında bulunan Vitra marka gömme rezervuar tesisatı için aşağıda resimleri ve kodları verilen bazı yedek parçalarının piyasa koşullarında temin edilmesi işini kapsar.
2. VitraVVYP004 gömme rezervuara ait yedek parçalar olmalıdır.
3. Vitra marka gömme rezervuar iç takımlarına ait hava basınçlı sistem olarak çalışan 436372YP kodlu pnömatik köprü gurubu elemanı olmalıdır. (Şekil.1)
4. Vitra marka gömme rezervuar 740-0180 parlak krom kumanda paneli olmalıdır. (Şekil. 2)
5. Vitra marka gömme rezervuar iç takımlarına ait 436403 kodlu boşaltma gurubu elemanı olmalıdır. (Şekil. 3)
6. Talep edilen yedek parçaların orijinal aslı bulunamaması halinde, aslı ile aynı görevi görecek ve aslı ile uyumlu, orijinal, muadili yedek parça olmalıdır.
7. Talep edilen yedek parçaların üretici firma garanti belgesi olmalıdır.
8. Talep edilen yedek parçalar TSE veya CE Sertifikasyon belgeli olmalıdır.

Şekil.1 Resimde ki yedek parça aslıdır.

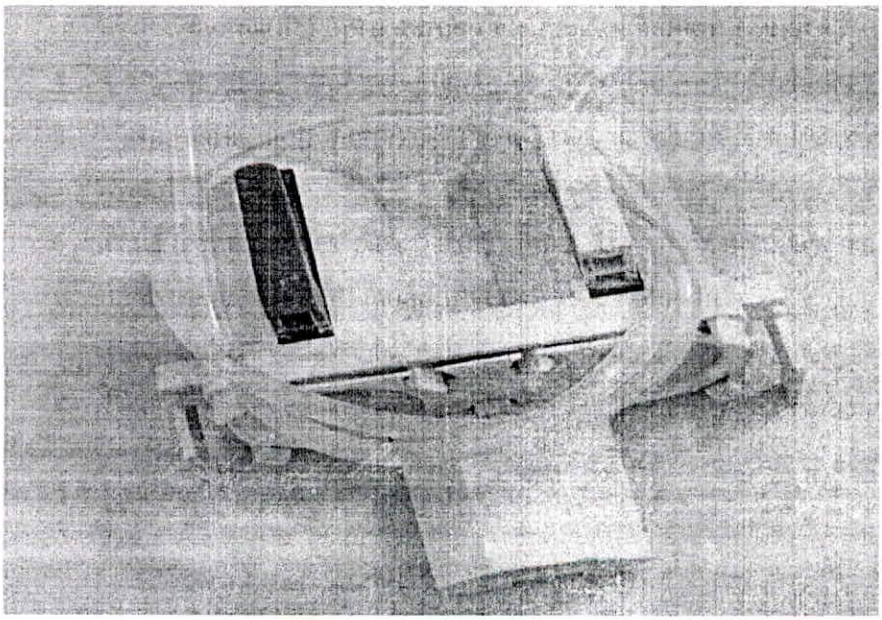

Murat BULUT
Teknisyen
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Şekil.2 Resimde ki yedek parça aslıdır.

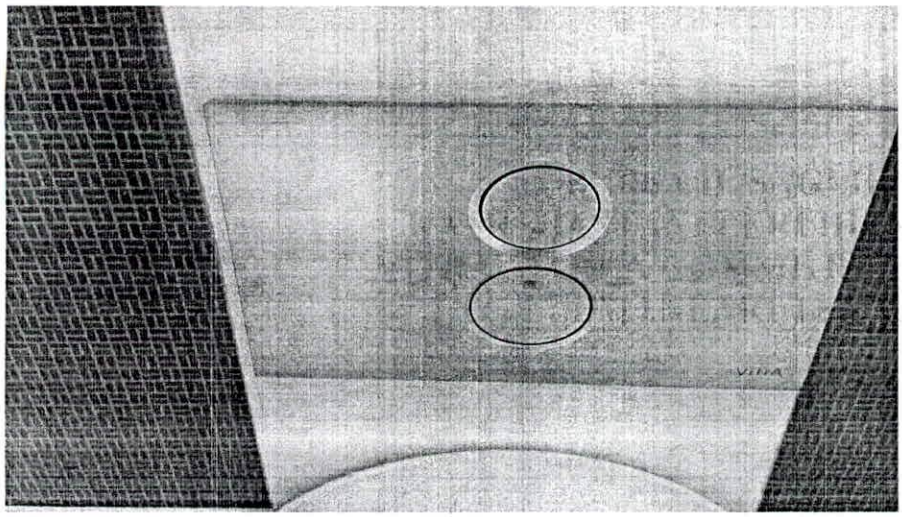

Şekil.3 Resimde ki yedek parça temsilidir.

02.11.2020

Murat B
Teknisyen
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Necati DEMİRAY
İklimlendirme ve Soğutma Teknikleri

Çetin BAYRAKÇI
Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü